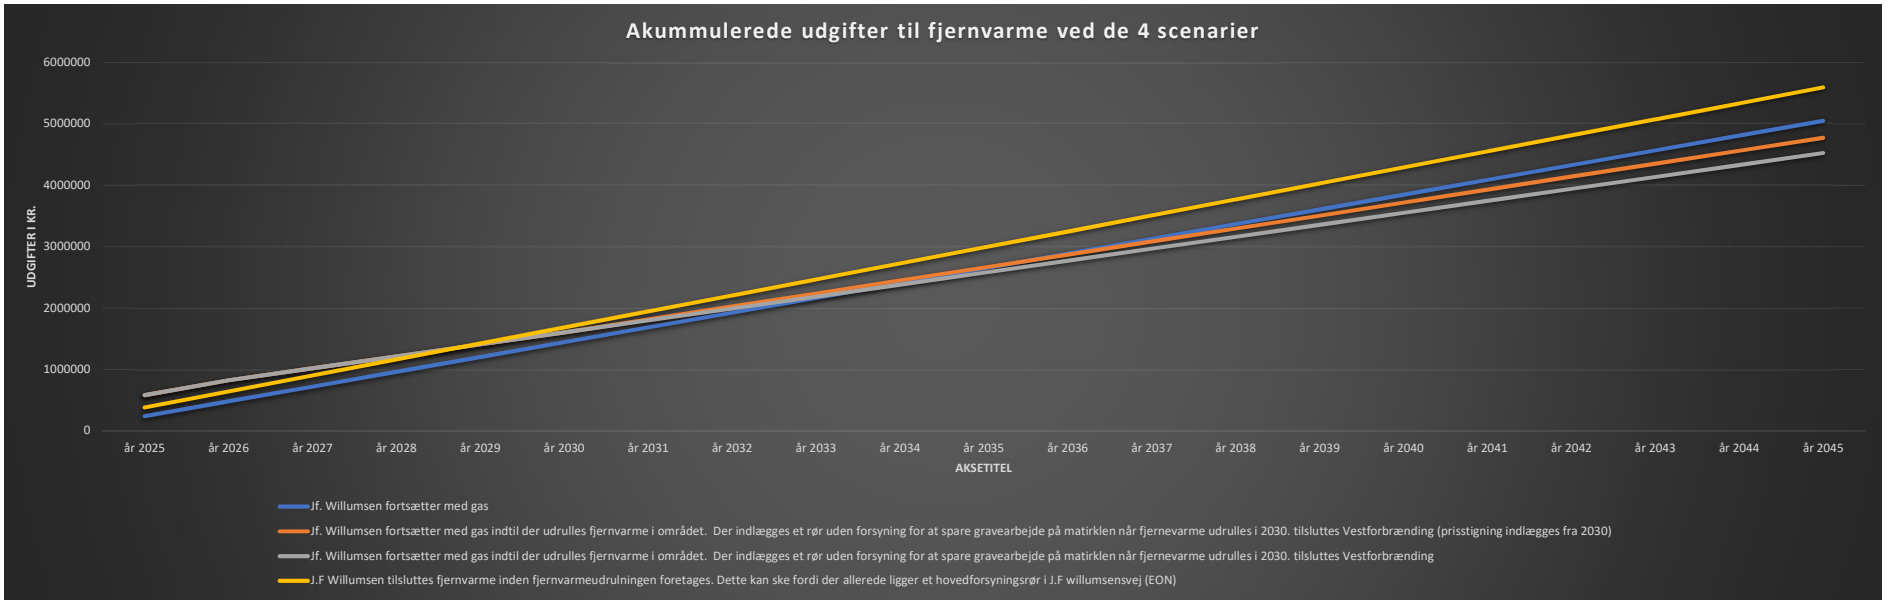
Akummulerede udgifter til fjernvarme ved de 4 scenarier
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
UDGIFTER I KR.
år 2025
år 2026
år 2027
år 2028
år 2029
år 2030
år 2031
år 2032
år 2033
år 2034
år 2035
år 2036
år 2037
år 2038
år 2039
år 2040
år 2041
år 2042
år 2043
år 2044
år 2045
AKSETITEL
Jf. Willumsen fortsætter med gas
Jf. Willumsen fortsætter med gas indtil der udrulles fjernvarme i området. Der indlægges et rør uden forsyning for at spare gravearbejde på matirklen når fjernevarme udrulles i 2030. tilsluttes Vestforbrænding (prisstigning indlægges fra 2030)
Jf. Willumsen fortsætter med gas indtil der udrulles fjernvarme i området. Der indlægges et rør uden forsyning for at spare gravearbejde på matirklen når fjernevarme udrulles i 2030. tilsluttes Vestforbrænding
J.F Willumsen tilsluttes fjernvarme inden fjernvarmeudrulningen foretages. Dette kan ske fordi der allerede ligger et hovedforsyningsrør i J.F willumsensvej (EON)